


	ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

Załącznik nr 7
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GWDA sp. z o.o. w Piła

Piła, dnia 29.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


- Zamawiający GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła** zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
- Przedmiot zamówienia:** Dostawa prostownika 48 VDC / 0-90 A do ładowania akumulatorów żelowych.
- Termin realizacji zamówienia:** do 30 października 2023.
- Inne istotne warunki zamówienia:**

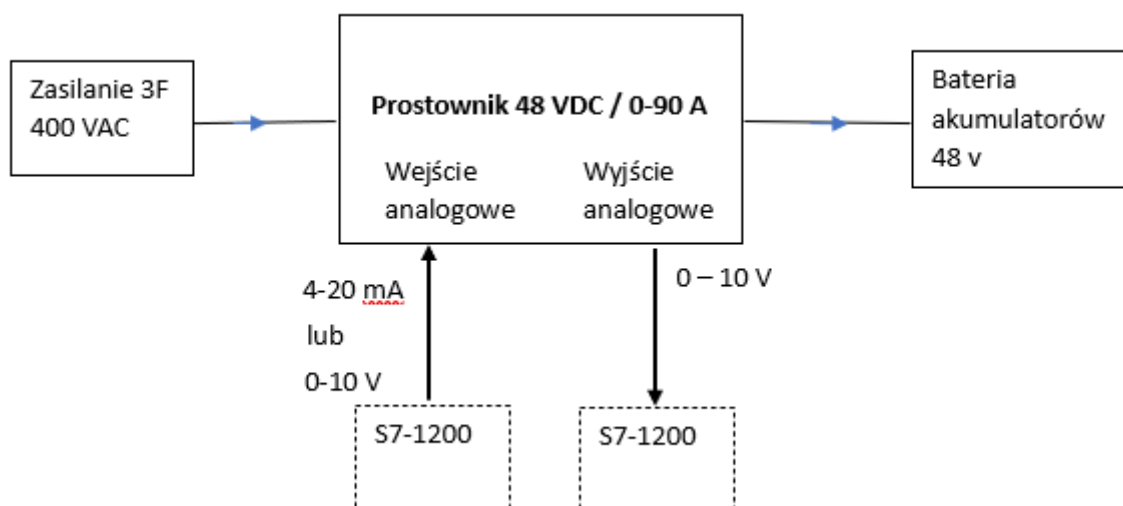

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie od podstaw prostownika w jednym egzemplarzu lub dostosowanie już istniejącego fabrycznego do poniższych parametrów i wymagań:

- Napięcie wejściowe 400 V AC
- Napięcie wyjściowe 48 VDC
- Prąd wyjściowy regulowany w zakresie 0 – 90 A, ładowanie baterii akumulatorów żelowych
- Wyposażenie prostownika w wejście analogowe przystosowane do sygnału 4 – 20 mA lub 0 – 10 V. Regulacja prądu wyjściowego prostownika za pomocą sygnału analogowego 4-20 mA lub 0-10 V dostarczanego ze sterownika PLC Siemens S7-1200.

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę		Data wydania: 08.03.2021r.
			Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05		Strona: 1/1

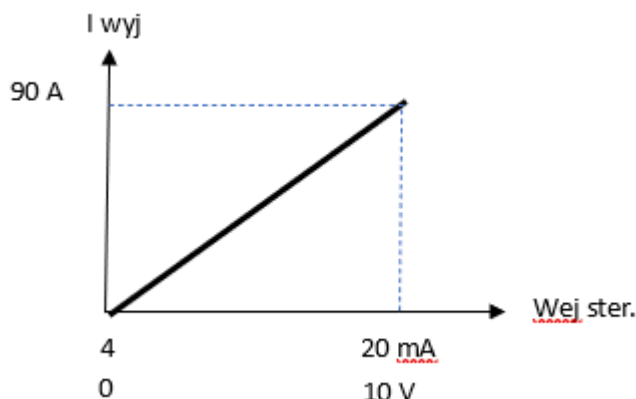

5. Wyposażenie prostownika w wyjście analogowe 0 – 10 V przystosowane do sterownika S7-1200. Sygnał wyjściowy – natężenie prądu 0 – 90 A.
 6. Rozruch prostownika za pomocą wejścia cyfrowego START/STOP przystosowanego do sygnału pochodzącego ze sterownika Siemens S7-1200
 7. Zasilacz powinien zostać wyposażony w zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe oraz przed nadmiernym wzrostem napięcia baterii akumulatorów.
 8. Prostownik będzie wykorzystany w ośrodku badawczo rozwojowym do badań nad magazynowaniem energii – nie zachodzi potrzeba oznakowania CE
 9. Obudowa – element obowiązkowy.
 10. Na elewacji obudowy elementy obowiązkowe:
 - a. Wyłącznik główny zasilania
 - b. Kontrolka zasilania 400 VAC
 - c. Kontrolka ładowania baterii akumulatorów
 - d. Kontrolki sygnalizujące awarię
 - e. Analogowy lub cyfrowy wskaźnik napięcia baterii akumulatorów
 11. Gwarancja – 12 miesięcy
 12. Wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi, schemat ideowy.
 13. Warunki płatności: 50 % zaliczka po otrzymaniu uzgodnionego schematu blokowego, 50 % przelew 14 dni po odbiorze zasilacza.
- 5. Sposób przygotowania oferty:**
- 5.1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, pisemnie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 - 5.2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 - 5.3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis **„Zapytanie ofertowe na prostownik 48 VDC / 0-90 A do**

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

ładowania akumulatorów żelowych.”

5.4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

6. Kryteria oceny oferty:

6.1. Cena.

- 7. Termin i miejsce składania ofert:** 16.06.2023r., godz. 12:00, kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: biuro@gwda.pl.
- 8.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.** Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Mirosław Mikołajczak tel. 698 417 250, e-mail: mikolajczak@gwda.pl

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)