

	ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

*Załącznik nr 7
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GWDA sp. z o.o. w Pile*

Piła, dnia 02.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- 1. Zamawiający GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła** zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
- 2. Przedmiot zamówienia:** Dostawa, posadowienie oraz rozruch nowego zbiornika o poj. 5000 litrów na paliwo płynne klasy III na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4.
- 3. Termin realizacji zamówienia:** do 30.09.2024 r.
- 4. Inne istotne warunki zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, posadowienie oraz rozruch zbiornika o pojemności 5000 litrów na olej napędowy, szczegóły:

A) Na teren Zamawiającego należy dostarczyć zbiornik o poniższych parametrach:

- Pojemność 5000 litrów;
- Szerokość $\leq 2,4$ m
- Dwupłaszczowy;
- Wyposażony we wlew o złączu umożliwiający podpięcie węża dystrybucyjnego bezpośrednio z cysterny paliwowej;
- Wyposażony w czujnik maksymalnego napełnienia umożliwiający bezpośrednio podłączenie go do cysterny wydającej paliwo i odcinający dopływ paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika, zapobiegając tym samym wyciekowi cieczy;
- Przyłącze do podłączenia uziemienia zbiornika;
- Automatyczny pistolet nalewowy odcinający dystrybucję paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika;
- Obudowa dystrybutora chroniąca urządzenie przed niepowołanym dostępem zamykana na kłódkę bądź kluczyk;
- Wyposażony w elektroniczny czujnik przecieku. Urządzenie instalowane w przestrzeni między-płaszczowej mające za zadanie dźwiękowo powiadamiać użytkownika o wystąpieniu wycieku ze zbiornika wewnętrznego;
- Zamontowany i uruchomiony terminal dostępu GEEK ONE firmy Petroleo
 - Koszty karty SIM oraz eksploatacji elektronicznego systemu nadzoru (terminala)

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

ponosi w całości Zamawiający;

- Liczba kart RFID – 25 szt.
- Zamawiający posiada swoje konto w systemie DMS firmy Petroleo.
- Wymagana dokumentacja do zbiornika:
 - Świadectwo przeprowadzenia próby szczelności wykonanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, w miejscu w którym wyprodukowany został zbiornik;
 - Poświadczenie wytwórcy – dokument zaświadcający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania;
 - Deklaracja zgodności z normą unijną EN 13341:2005 + A1:2011 dotycząca naziemnych termoplastycznych zbiorników stacjonarnych do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
 - Dokumentacja techniczno – ruchowa tzw. „paszport maszyny”. W skład tej dokumentacji wchodzi: charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji oraz instrukcja BHP;
 - Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym, rokiem produkcji zbiornika oraz pełnymi danymi producenta;

B) Posadowienie zbiornika:

- Zbiornik należy posadowić w odległości 5 metrów od istniejącego zbiornika wzdłuż drogi dojazdowej (patrz rys. nr 1).
- Przygotowanie terenu pod posadowienie zbiornika wchodzi w zakres zamówienia.
- Instalację elektryczną oraz uziom dla nowego zbiornika wykona zamawiający w ciągu 14 dni po uprzednim otrzymaniu wytycznych od Dostawcy.




ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Data wydania:
08.03.2021r.

Wersja: 1

Strona: 1/1

Formularz P3/DOP/F05

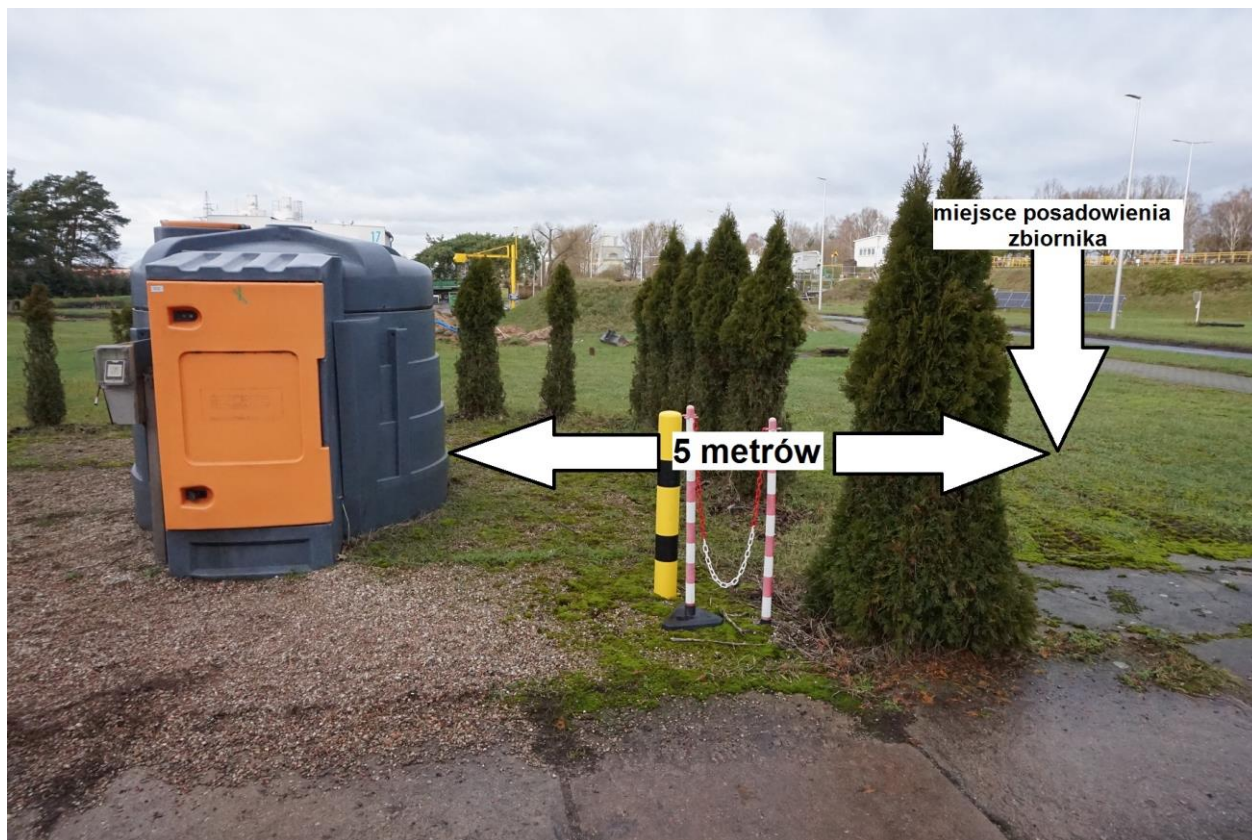

Rys. 1 – Miejsce posadowienia zbiornika

C) Rozruch zbiornika:

- Po posadowieniu i wstępnym rozruchu Zamawiający napełni zbiornik w celu przeprowadzenie końcowych prac rozruchowych oraz odbioru technicznego;
- Po zainstalowaniu zbiornika Zamawiający dokona jego zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego w celu jego rejestracji.

D) Po stronie Dostawcy jest również zgłoszenie (w imieniu Zamawiającego – upoważnienie od Zamawiającego) zbiornika do organu ochrony środowiska (Starosta Piłski) zgodnie z art 152 ust 1 Prawa ochrony środowiska.

- Zgłoszenie zostanie uznane za skuteczne, jeżeli organ ochrony środowiska nie wniesie uwag w terminach i zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Odbiór zbiornika:

- Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadań wymienionych w punktach A), B), C oraz D) i braku uwag Zamawiający podpisze protokół odbioru.

Warunki płatności – 100 % przelew 14 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Do oferty należy załączyć rysunek poglądowy zbiornika z wymiarami.

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

5. Sposób przygotowania oferty:

- 5.1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, pisemnie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
- 5.2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- 5.3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „zbiornik na paliwo”.
- 5.4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

6. Kryteria oceny oferty:

- 6.1. Cena (waga 100 %)

7. **Termin i miejsce składania ofert:** 10.05.2024, do godz. 12.00 kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres biuro@gwda.pl , kopia mikolajczak@gwda.pl
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Mirosław Mikołajczak tel. 698 417 250, e-mail: mikolajczak@gwda.pl

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)